


ANEMOSTATOVÁ KRABICA

ASHKB, ASHBK2, ASHKV, ASHKV2, ASK, ASK2

TECHNICKÉ PODMIENKY


TPT 12-11

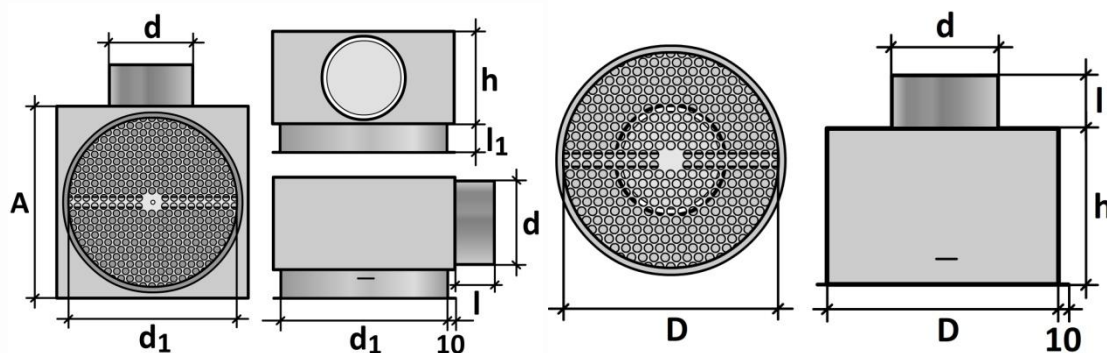

ASHKB2

ASK2

Rumanová 144, 951 37
Slovenská Republika
Tel.: 00421 / 37 / 6588391
Fax.: 00421 / 37 / 6588390
www.technov.sk
technov@technov.sk



Tieto technické podmienky určujú veľkosti, vlastnosti, rozsah použitia a vyhotovenie anemostatových krabíc ASHKB / ASHKB2, ASHKV / ASHKV2 a ASK / ASK2, vyrábaných vo firme TECHNOV s.r.o. a platia pre projektovanie, objednávanie, výrobu, preberanie, dodávku a používanie týchto výrobkov od 01. 05. 2011.


1. VŠEOBECNE

Krabica pre anemostat je prepojovací diel VZT rozvodu a prívodného alebo odvodného koncového distribučného prvku, slúžiaci k zaisteniu prúdenia čerstvého vzduchu anemostatom. Krabica pozostáva z plášťa, ktorého veľkosť je prispôsobená veľkosti anemostatu, vo vnútri plášťa je pri prívodnej krabici vložená perforovaná doska na vyrovnanie prúdenia vzduchu. Prívodná krabica i odvodná krabica je opatrená kruhovým pripojovacím nástavcom. V prípade prívodnej krabice je osadená v pripojovacom nástavci klapka s listom z perforovaného plechu. Uchytenie anemostatu ku krabici je zabezpečené pomocou skrutky, ktorej matica je umiestnená v priečniku krabice.

PREVEDENIA ANEMOSTATOVÝCH KRABÍC:

ASHKB


Anemostatová krabica hranatá pre kruhovú dosku s bočným vývodom, odvodná

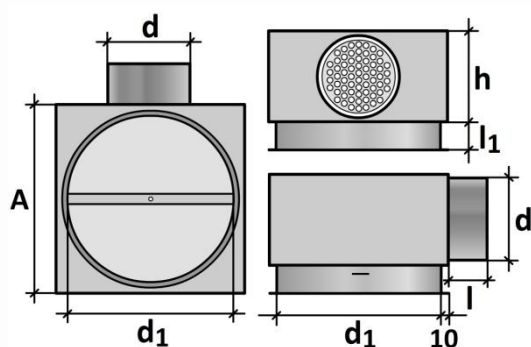

Obr.č. 1 ASHKB anemostatová krabica hranatá s kruhovými vývodmi- bočný vývod

ASHKB2


Anemostatová krabica hranatá pre kruhovú dosku s bočným vývodom, prívodná

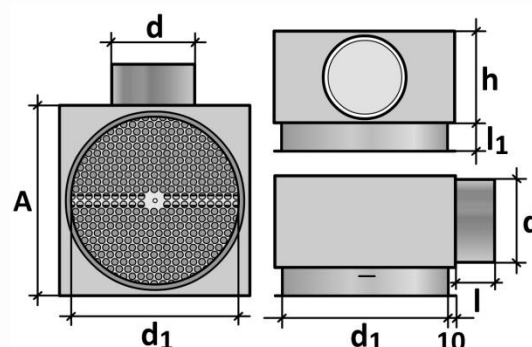

Obr.č.2 ASHKB2 anemostatová krabica hranatá s kruhovými vývodmi- bočný vývod

ASHKV


Anemostatová krabica hranatá pre kruhovú dosku s vrchným vývodom, odvodná

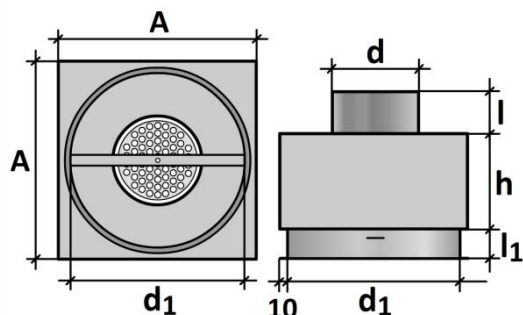


Obr.č. 3 ASHKV anemostatová krabica hranatá s kruhovými vývodmi- vrchný vývod

ASHKV2

Anemostatová krabica hranatá pre kruhovú dosku s vrchným vývodom, prívodná

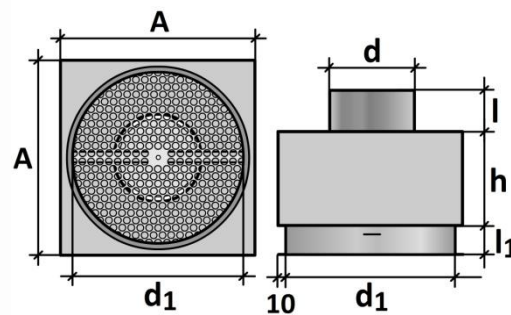


Obr.č. 4 ASHKV2 anemostatová krabica hranatá s kruhovými vývodmi- vrchný vývod



ASK


Anemostatová krabica kruhová s vrchným vývodom-odvodná

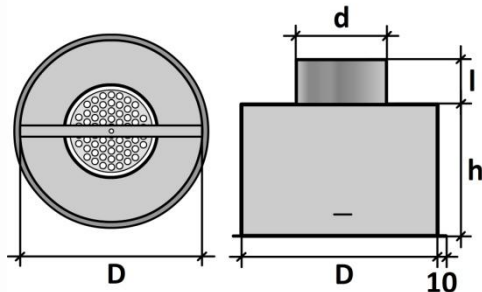

Obr.č. 5 ASK anemostatová krabica kruhová, odvodná s vrchným vývodom

ASK2

Anemostatová krabica kruhová s vrchným vývodom-prívodná

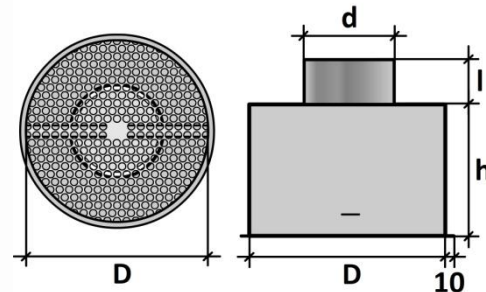

Obr.č. 6 ASK2 anemostatová krabica kruhová, prívodná s vrchným vývodom

VIHOTOVENIE ANEMOSTATOVEJ KRABICE

Krabica pozostáva z plášťa vyhotoveného z obojstranne pozinkovaného plechu (DX51D Z275MAC), ktorého veľkosti sú uvedené v rozmerovej tabuľke. Vo vnútri je osadená upevňovacia lišta slúžiaca pre uchytenie perforovanej dosky z pozinkovaného plechu. Krabica je opatrená kruhovým pripojovacím nastavcom slúžiacim na prívod / odvod vzduchu, ktorý je opatrený regulačnou lamelou.

2. TECHNICKÉ POŽIADAVKY


Hlavné parametre sú uvedené na obrázku a v tabuľkách. Rozmerové rady a hmotnosti sú uvedené v tabuľkách. Pripojovacia krabica je vyhotovená z pozinkovaného plechu.

Tab. č. 1 Technické parametre ASHKB

Veľkosť	d (mm)	D (mm)	H (mm)	Hmotnosť (kg)
300	158	275	250	5,0
400	198	364	280	6,6
500	198	470	290	11,2
600	248	575	340	11,8
625	248	595	340	12,0

Tab. č. 2 Technické parametre ASHKV

Veľkosť	d (mm)	D (mm)	H (mm)	Hmotnosť (kg)
300	158	275	200	5,0
400	198	364	200	6,6
500	198	470	200	11,2
600	248	575	300	11,8
625	248	595	300	12,0




Tab. č. 3 Technické parametre ASK

Veľkosť	d (mm)	A (mm)	H (mm)	Hmotnosť (kg)
565	248	565	340	12,0

Na požiadanie je možné anemostatové krabice vyrobiť v atypickom prevedení. Túto požiadavku je potrebné konzultovať s technikmi firmy TECHNOV, s.r.o.



3. SPÔSOB OBJEDNÁVANIA

V objednávke je potrebné uvádzať značenie anemostatovej krabice, počet objednaných kusov a príslušné TTP.

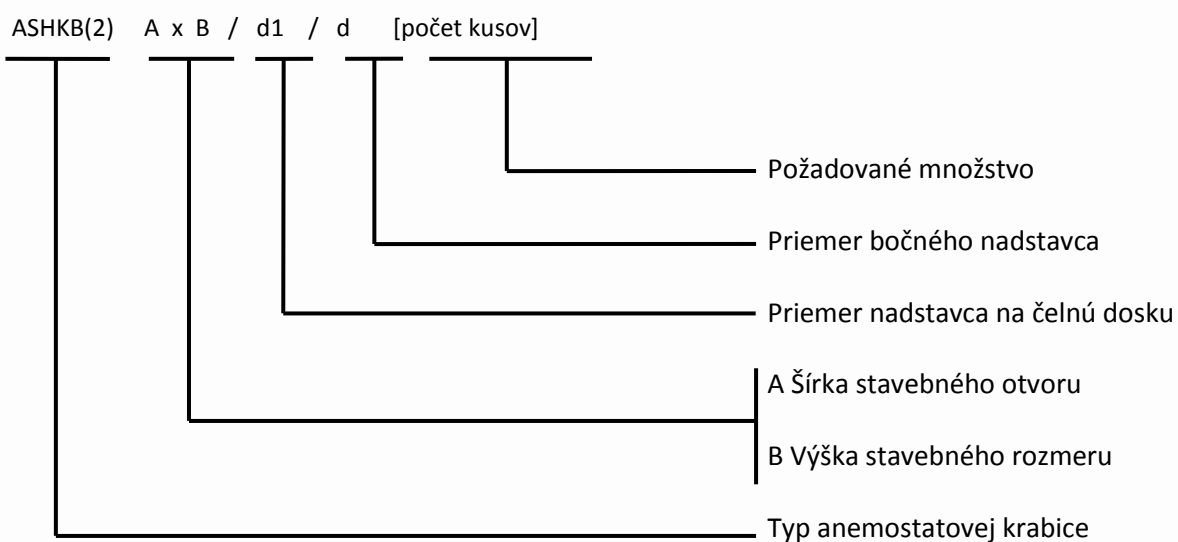


Príklad objednávky anemostatovej krabice s bočným vývodom, bez sita A=600 mm, B=600 mm:

ASHKB 600 x 600 / 250 1 ks

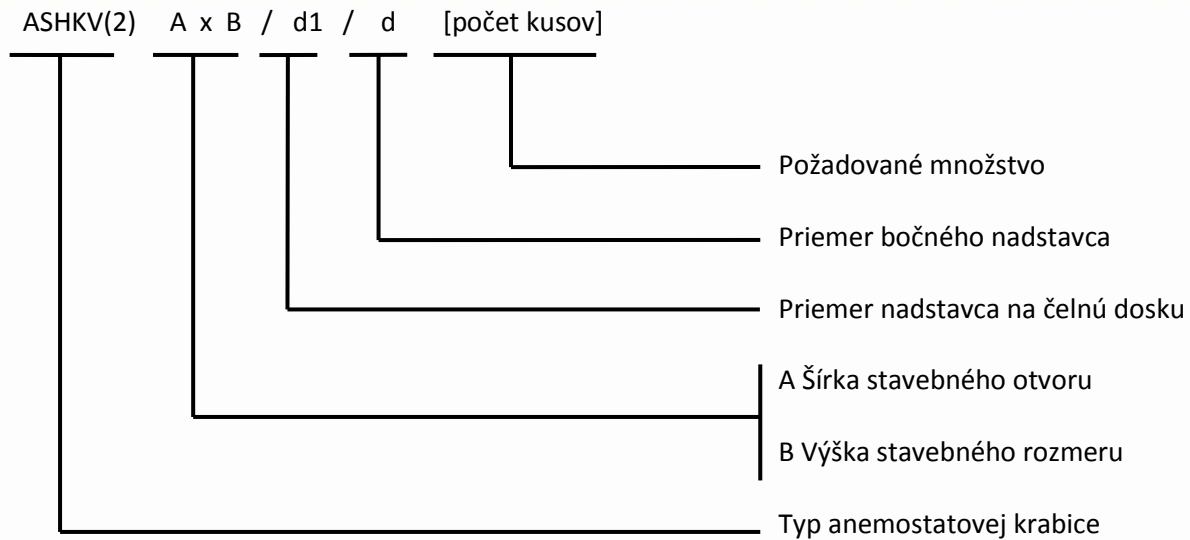


Príklad objednávky anemostatovej krabice s vrchným vývodom, so sitom A=600 mm, B=600 mm:

ASHKV2 600 x 600 / 250 1 ks

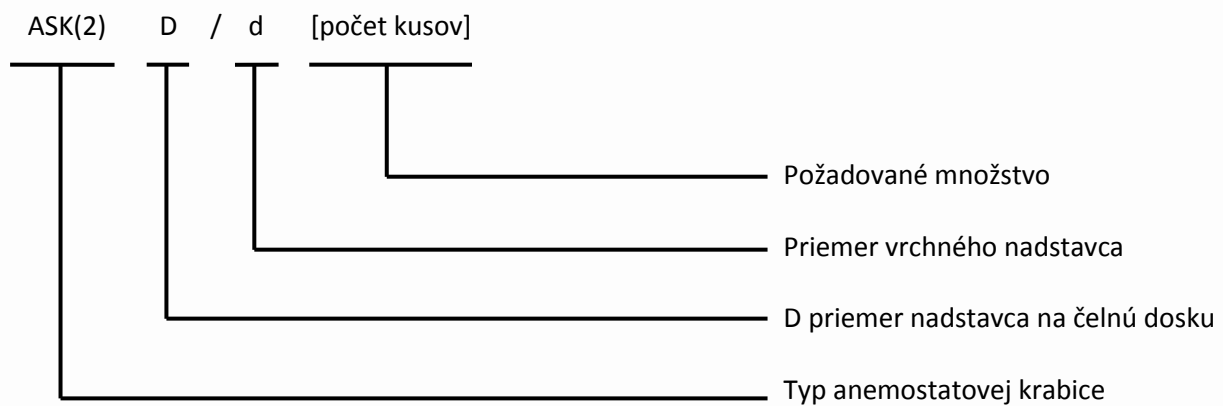

Príklad objednávky anemostatovej krabice kruhovej s vrchným vývodom, so sitom D=600 mm, d=250:

ASK2 600 / 250 1 ks



4. KONTROLA, PREBERANIE A ZÁRUKA

Kontrola kvality výrobku prebieha kontinuálne od začatia výroby daného komponentu u výrobcu trojstupňovo, v zmysle platných vnútropodnikových predpisov. Kontrolu vykonávajú certifikované osoby znalé danej problematiky. Hotový výrobok je následne doručený na miesto podľa požiadaviek zákazníka. Spolu s dodacím listom je odovzdaný zákazníkovi po podpísaní dodacieho listu.

Výrobca poskytuje záruku na výrobok v zmysle platných predpisov na dobu počas 24 mesiacov od odovzdania výrobku. Výrobok musí byť udržiavaný v krytých a suchých priestoroch.

5. MONTÁŽ A SERVIS

Montáž anemostatovej krabice spočíva z pripojenia k stropu pomocou závesných tyčí. Tyče nie sú štandardnou súčasťou dodávky. Regulácia prietoku vzduchu v krabici je prístupná z vonkajšej časti pripojovacieho nadstavca. Vnútro krabice je potrebné udržiavať čisté, aby sa nezmenšoval prietok vzduchu.

6. DODATOK

Všetky odchýlky od týchto technických podmienok je potrebné konzultovať s výrobcou. Výrobca si vyhradzuje právo na technickú inováciu a nie je povinný túto zmenu zákazníkom dopredu oznamovať.

Súvisiace dokumenty:

STN EN 1505 Vetrание budov. Kovové plechové potrubie a tvarové kusy štvorhranného prierezu.

STN EN 1506 Vetrание budov. Kovové plechové potrubie a tvarové kusy kruhového prierezu.

STN EN 1507 Vetrание budov. Kovové hranaté vzduchovody .Požiadavky na tesnosť.

STN EN 12237 Vetrание budov. Potrubná sieť . Pevnosť a tesnosť kovových plechových vzduchovodov kruhového prierezu .